

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2019010302191297

发证日期: 2022年01月19日

有效期至: 2032年01月19日

委托人名称 人民电器集团有限公司
及注册地址 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

制造商名称 人民电器集团有限公司
及注册地址 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称 浙江人民电器有限公司
及生产地址 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、规格、型号 隔离开关
型号: RDHM5-125;详细参数及型号解释见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.3-2017

认证模式 型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020年05月14日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

签发

杨志刚

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

附 录

第 1 页 共 3 页

证书编号: CQC2019010302191297

纸 号:

型号: RDHM5-125;
额定冲击耐受电压(U_{imp}):12kV;
额定绝缘电压(U_i):1000V;
约定发热电流(I_{th}): 125A;
额定工作电压(U_e): AC400V, AC415V;
额定工作电流(I_e): 10A、15A、16A、20A、25A、30A、32A、40A、50A、63A、65A、70A、75A、80A、90A、100A、110A、125A;
额定短时耐受电流(I_{cw}):1.6kA/1s;
额定短路接通能力(I_{cm}) (峰值):2.28kA;
使用类别: AC-22A, AC-23A;
极数:3P, 4P;
适用频率:50/60Hz;
防护等级:IP20;
配用的辅助触头:1NO1NC;
约定发热电流(I_{th}):3A;
使用类别: AC-15: U_e/I_e :AC400V/0.4A ; DC-13: U_e/I_e :DC220V/0.15A;

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证


附 录

证书编号：CQC2019010302191297

第 2 页 共 3 页

纸 号：

型号解释：

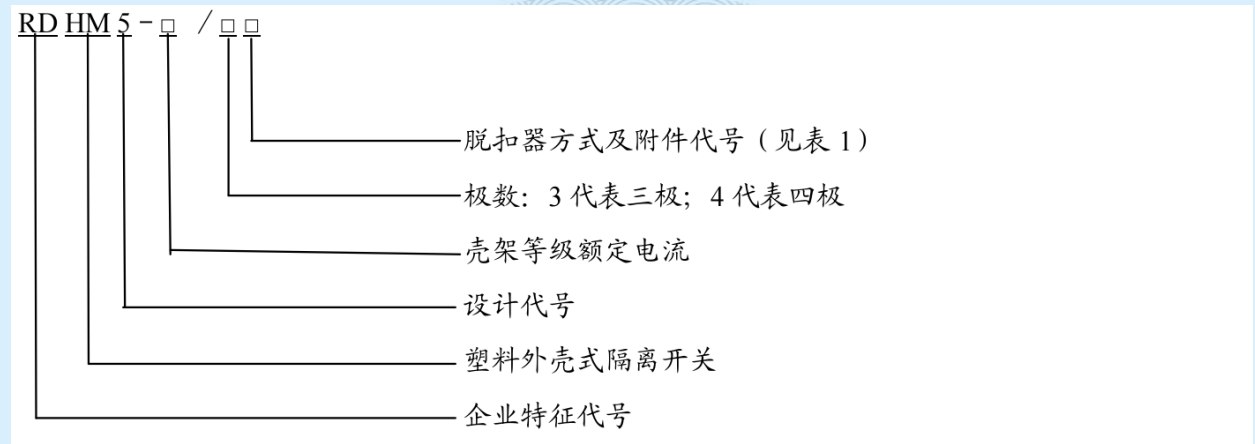

注：此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

附 录

证书编号: CQC2019010302191297

第 3 页 共 3 页

纸 号:

表 1 附件代号

| 附件名称 | 不带附件 | 报警触头 | 分励脱扣器 | 辅助触头 | 欠电压脱扣器 | 分励脱扣器+辅助触头 | 分励脱扣器+欠电压脱扣器 | 二组辅助触头 |
|------|-------------|------------|-----------|-------------|-----------------|-------------------|--------------|------------------|
| 代号 | 00 | 08 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| 附件名称 | 辅助触头+欠电压脱扣器 | 分励脱扣器+报警触头 | 辅助触头+报警触头 | 欠电压脱扣器+报警触头 | 分励脱扣器+辅助触头+报警触头 | 分励脱扣器+欠电压脱扣器+报警触头 | 二组辅助触头+报警触头 | 欠电压脱扣器+辅助触头+报警触头 |
| 代号 | 70 | 18 | 28 | 38 | 48 | 8 | 68 | 78 |

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心