

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号：CQC2019010307190082

发证日期：2023年03月03日

有效期至：2024年02月29日

委托人名称 人民电器集团有限公司  
及注册地址 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

制造商名称 人民电器集团有限公司  
及注册地址 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称 浙江人民电器有限公司  
及生产地址 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、规格、型号 塑料外壳式断路器  
RDM5-160；详细参数见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.2-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求，特发此证。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2020年05月14日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站（[www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)）查验证书信息



授权签字人

签发

杨志刚

谢肇煦



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2019010307190082

第 1 页 共 1 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

RDM5-160

Uimp: 12kV; Ui: 1000V; Ue: AC400V (2P、3P、4P), AC690V (3P、4P);

In: 63A, 80A, 100A, 125A, 140A, 160A;

Ics: AC400V: S型: 18kA; L型: 23kA; M型: 35kA;

AC690V: L型: 5kA; M型: 8kA;

Icu: AC400V: S型: 25kA; L型: 35kA; M型: 50kA;

AC690V: L型: 10kA; M型: 15kA;

过电流脱扣器类型: 热磁式; 选择性类别: A类;


极数: 2P、3P、4P (带三个保护极, N极可开闭): 适用于隔离用; 适用频率: 50Hz;

配用的辅助触头: 1N01NC; Ith: 3A, AC-15: AC400V/0.4A, DC-13: DC220V/0.15A;

符合附录 N 电子附件: 欠压脱扣器: Us: AC230V, AC400V。

型号解释:

RDM5-160 □ / □ □ □

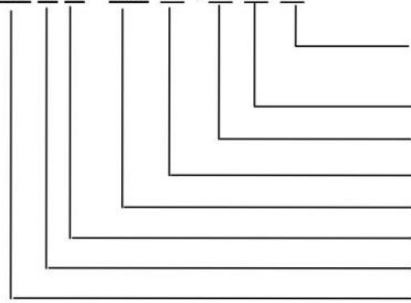

用途代号: 配用电无代号, “2”表示保护电动机用, “X”表示热过载报警不脱扣

脱扣器方式及附件代号: (见表 1)

极数: 2—二极, 3—三极, 4—四极

分断能力级别

壳架等级额定电流(A)

设计代号

塑料外壳式断路器

企业代号



中国质量认证中心